


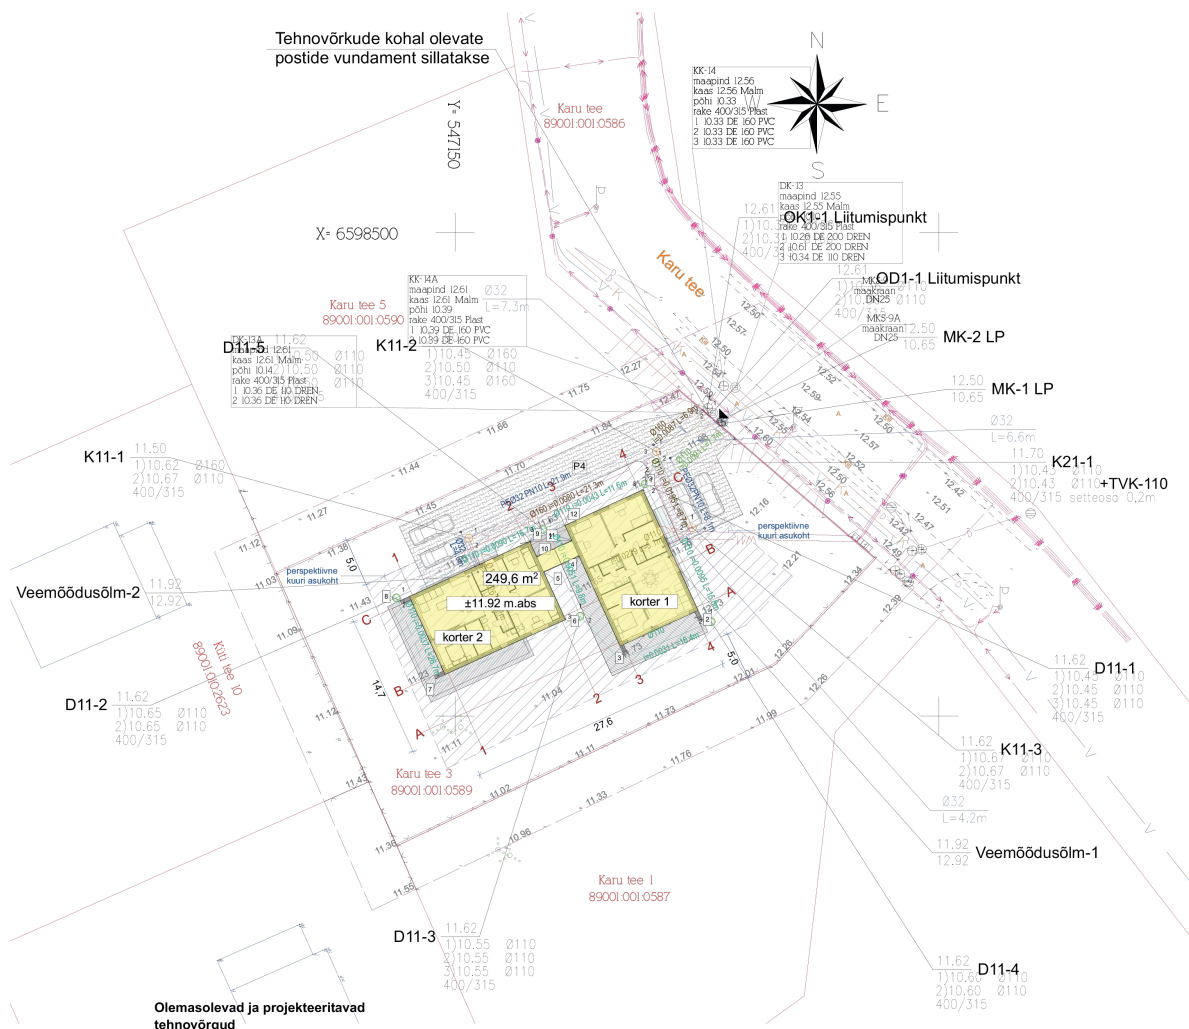

Olemasolevad ja projekteeritavad tehnovõrgud

- Olemasolev sideliin
- S— Projekteeritav sidetrass
- V— Olemasolev veetorustik
- K— Olemasolev olemekanalisatsioon
- <— Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- w11— Projekteeritav maakaabel (AB Standup OÜ)
- — — Proj. olmekanaliseerimise torustik (OÜ Keano)
- — — Proj. drenaažitorustik (augustatud täisring) (OÜ Keano)
- — — Proj. drenaažitorustik (aukudeta) (OÜ Keano)
- — — Proj. veevarustuse torustik (OÜ Keano)

Hoone nurkpunktide andmed

Nr	ol. kõrgus	proj. kõrgus	X	Y
1	11.75	11.75	6598473.37	547169.42
2	11.90	11.90	6598459.99	547175.54
3	11.73	11.75	6598456.31	547167.48
4	11.62	11.60	6598466.53	547162.81
5	11.62	11.60	6598464.87	547159.17
6	11.65	11.60	6598459.97	547161.41
7	11.43	11.45	6598453.85	547148.03
8	11.43	11.45	6598461.91	547144.35
9	11.60	11.60	6598468.02	547157.73
10	11.59	11.60	6598466.46	547158.44
11	11.58	11.60	6598468.12	547162.08
12	11.60	11.60	6598469.69	547161.36

Telgede ristumispunktide koorinaadid

	X	Y
1/C	6598462.14	547145.76
1/A	6598450.36	547151.14
4/C	6598472.86	547169.23
6/A	6598461.09	547174.62

Leppemärgid

- Kinnistu piir
- Hoonestusala
- Projekteeritav hoone
- Projekteeritav terrass
- Projekteeritav kivikattega ala
- Olemasolev haljastus
- Prügikonteineri asukoht
- P4 Parkimiskohtade arv kinnistul
- Sissepääs kinnistule
- Projekteeritav keevisvõrkaed
- Projekteeritav kapitaalne piirdeed koos liugväravaga
- Perspektiivne kuuri asukoht

Kinnistu	Projekteeritud	Detailplaneering
Krundi pind		1561 m²
Krundi katastrilise n.		89001:001:0589
Krundi kasutamise sihtotstarve	Elamumaa 100%	Elamumaa 100%
Hoonete arv krundil	1	1
Ehitisealune pind	249,6 m²	250 m²
Täisehitus %	17,1 %	
Parkimiskohtade arv	4	1,5 korteri kohta
Ehtis		
Ehitise maapealse osa alune pind	249,6 m²	
Suletud brutopind	251,8 m²	
Suletud netopind	207,2 m²	
Kõrguslik sidumine	±0.00 = +11.92 m	
Maapealse osa korruste arv	1	Kuni 2
Maaaluse osa korruste arv	-	
Hoone kõrgus maapinnast	+ 4,6 m	Kuni 8,5 m
Hoone suurim abs. kõrgus	+16.22 m.abs	
Hoone pikkus	27,6 m	
Hoone laius	14,7 m	
Hoone maht	1231 m³	
Katuse kalle	0°	0-17°
Tulepüvisusklass	min TP3	
Kõetav pind	200,6 m²	
Tehnopind	6,2 m²	
Üldkasutatavate ruumide pind	6,6 m²	
Eluruumide pind	194,4 m²	